

Mpr nr. A038011 - - Dato : 18860910

Forfatter:

Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst: Apparatur. Dampanlægget er for lille til at kunne forsyne den udvidede anstalt, hvorfor man søger om at få lov til at opstille 2 varmecirkulationsovne i bade pavillonen så der ikke behøves damp til at opvarme badevandet. Dette bevilliges.

Se dokumenter nedenfor.

Kjøbenhavn, den 10 September 1886.

I Anledning af Lovkommissionens i besyrlig Betænkelse af
 28 Juli s. A. fremsatte Andrag om at maade en saadan
Circulationsord til Citrajabrugsloven af det for Aalborgs Land
 forinden anden Aand, skal man efter den Bæjers at Læs indse
 at 2' angikende Bændstikollagernes Betændning paa den næste
 med Finansministeriet ikke indlade sig paa en saadan
 Synspunkt med, at Justitsministeriet forandret med den
 Tilladelse til at de i Løbet af indkomne Læseord indse
 den indgettede Ord man anseer at Bæjers af 3960 Bæjers
 i det næste Læseord.

2 Bæjers nedlagte.

P. M. A.

Præsident

Alt

Indkomne for Bændstikollagernes med Bæjers.

Allymmer

Fra Direktionen.

28 Juli 1886

Efterat den uønsjtede Soudageanstalt i Ebel af forrige
 Aarsaar i Behold til det konge Ministeriums Paaly havde
 indrettet sig paa et uortage en mindet 15% etersere Belogning
 og nu i ~~et~~ flere Maanedes har haft denud, har det vort
 sig, at denne forrige Belogning har udført et etersere Daupforbrüg
 (især til Cudalkeus Væveri og til Badestuerne) end de foraauden
 vorende Daupfyedler kunne fyldesigge. Det har derfor vort
 laget under Overvejelse, hvorledes de derved frendorne Maagler
~~kan~~ kunne afhjælpes, og medens det har vort sig at vore uønsjteman-
 forligt eller dog kunne udført med uforholdsmæssig stor Behovning
 at udrorde det uønsjtede Kjæddraue saa meget, at en tredje Kjædd
 kunde anbringes ved Siden af de to, som laaves, vil det vore for-
 holdsvis billigt og let at afhjælpe den bestaaende Maagel ved, at
~~forlænge anbringe sørlige Cirkulationerne i et Rum ved Siden af~~
~~de to uønsjtede Kjædder~~ i Stedet for at opvarme Vaudet i Ba-
 depavillonerne ved laage uunderjordiske Daupledninger, at lade
 disse Ledninger bortfalde og anbringe sørlige Cirkulationerne i Pavil-
 lonerne, en paa Maads- og en paa Kirkesiden. Direktionen
 har fra Dirmaat Kasel & Teuch i Kjøbenhavn tilvejetraft Tegning
 og Overleg til to saadanne Orve, og de kunne, som det vil fremgaa
 af de herafværende to Bilag, anskaffes og opstilles for 1980 Kr.
 per. Stk, eller tilsammen 3960 Kr.

Idet Direktionen har meent, at det vil vore vandskeligt at gaa
 Vinturen imøde med den uønsjtede liden tilstrækkelige Daupforbrüg,
 — om Soudagen er Daupforbrüget til Badene etært foruindret,
 idet Soudagen for en stor Del staaer i Stedet for de varme Bader i
 Kjøbenhavn, — har den troet allerede nu at vörde beuende sig til det

nu 179/886.

høje Ministerium med en Freestilling af Forholdene som de
ere, idet den erholdige Plac bevilgede til Ministeriets Afgjælde,
som det ikke maatte være rigtigst allerede nu at afsjælde en Skænl,
som det dog i et Noget Tilfælde vil blive nødvendigt at afsjælde inden
ret lang Tid, saaledes at det maatte tillades Directionen + Lov-
bet af vedvarende Finansaar indenfor den for dette Budgetterede
Sums at anvende indtil 3960 Rkr. til et anskaffelse og opstilling
to Exhibitionssal ved Aulæns Bade pavillon.

+

Indspilningsinstruks,

Kjøbenhavn den 17. Juli 1886.

Tie

Velbaarne Ser. Overlæge, Fr. med. Holm!

Aarhus Sindssygeanstalt.

Da det paa Grund af forskellige Udvidelser i darenes Løb har vist sig at Dampforbruget paa Anstalten er tiltaget betydeligt, og at en Udvidelse af Dampkedelanstalten vilde blive nødvendig, hvilket vilde medføre betydelige Udgifter, saavel ved Anskaffelse af Dampkedel som et nyt Kedelhus, tillade vi os herved ærb. at fremsende Forslag til en Ondring af Forholdene ved Vandopvarmningen til Badene, idet det er vor Overbevisning herved at kunne opnåa en stor Besparelse i Dampforbruget fra Kedellerne, saaat disse med Letthed ville kunne bestride Anstaltens øvrige Dampforsyning.

I Stedet for at opvarme Vandet i Badepavillonerne ved Damp, der gjennem lange, underjordiske Ledninger ledes fra Dampkedellerne, foreslaa vi at lade disse Ledninger bortfalde og erbringe pærlige Circulationsovne, der, i Overensstemmelse med hoslagte Tegning bestaa af en cylindrisk Kedel med Ildsted, der ved Circulationsrør er sat i Forbindelse med de gamle Vandbeholdere. Anlægget vil herved være fuldstændigt farefrit idet der hverken kommer Damptryk paa Kedel eller Beholder, og forat skaffe den fornødne Plads til Ildfyrringen have vi flyttet den ene Ydermur c. 1 Alen ud

ad J. J. 1424/86

og indlagt en Undersøttelse af Færubjælker. Røggassalen føres
gjennem Gulvet til den i Badeværelset værende Skorsten og Re-
holderen forsynes med et Selvfödeapparat saadant den altid holder
sig fyldt.

Bekostningen ved disse 2 Anlæg vil belöbe sig til
1980 Kr. pr. Lk.

iberegnet alt Stenerarbejde etc. —

Med Ønske om at ovennævnte Project maa vinde Her.
Overlegens Tilfredshed, begier vi


med særdiles Højagtelse
erb.

Hassel & Feudt.

Proj. Anlæg af Varmvandskjedler til Badene ved Aarhus Sindssygeanstalt.

Snit a-B.


Snit c-d.

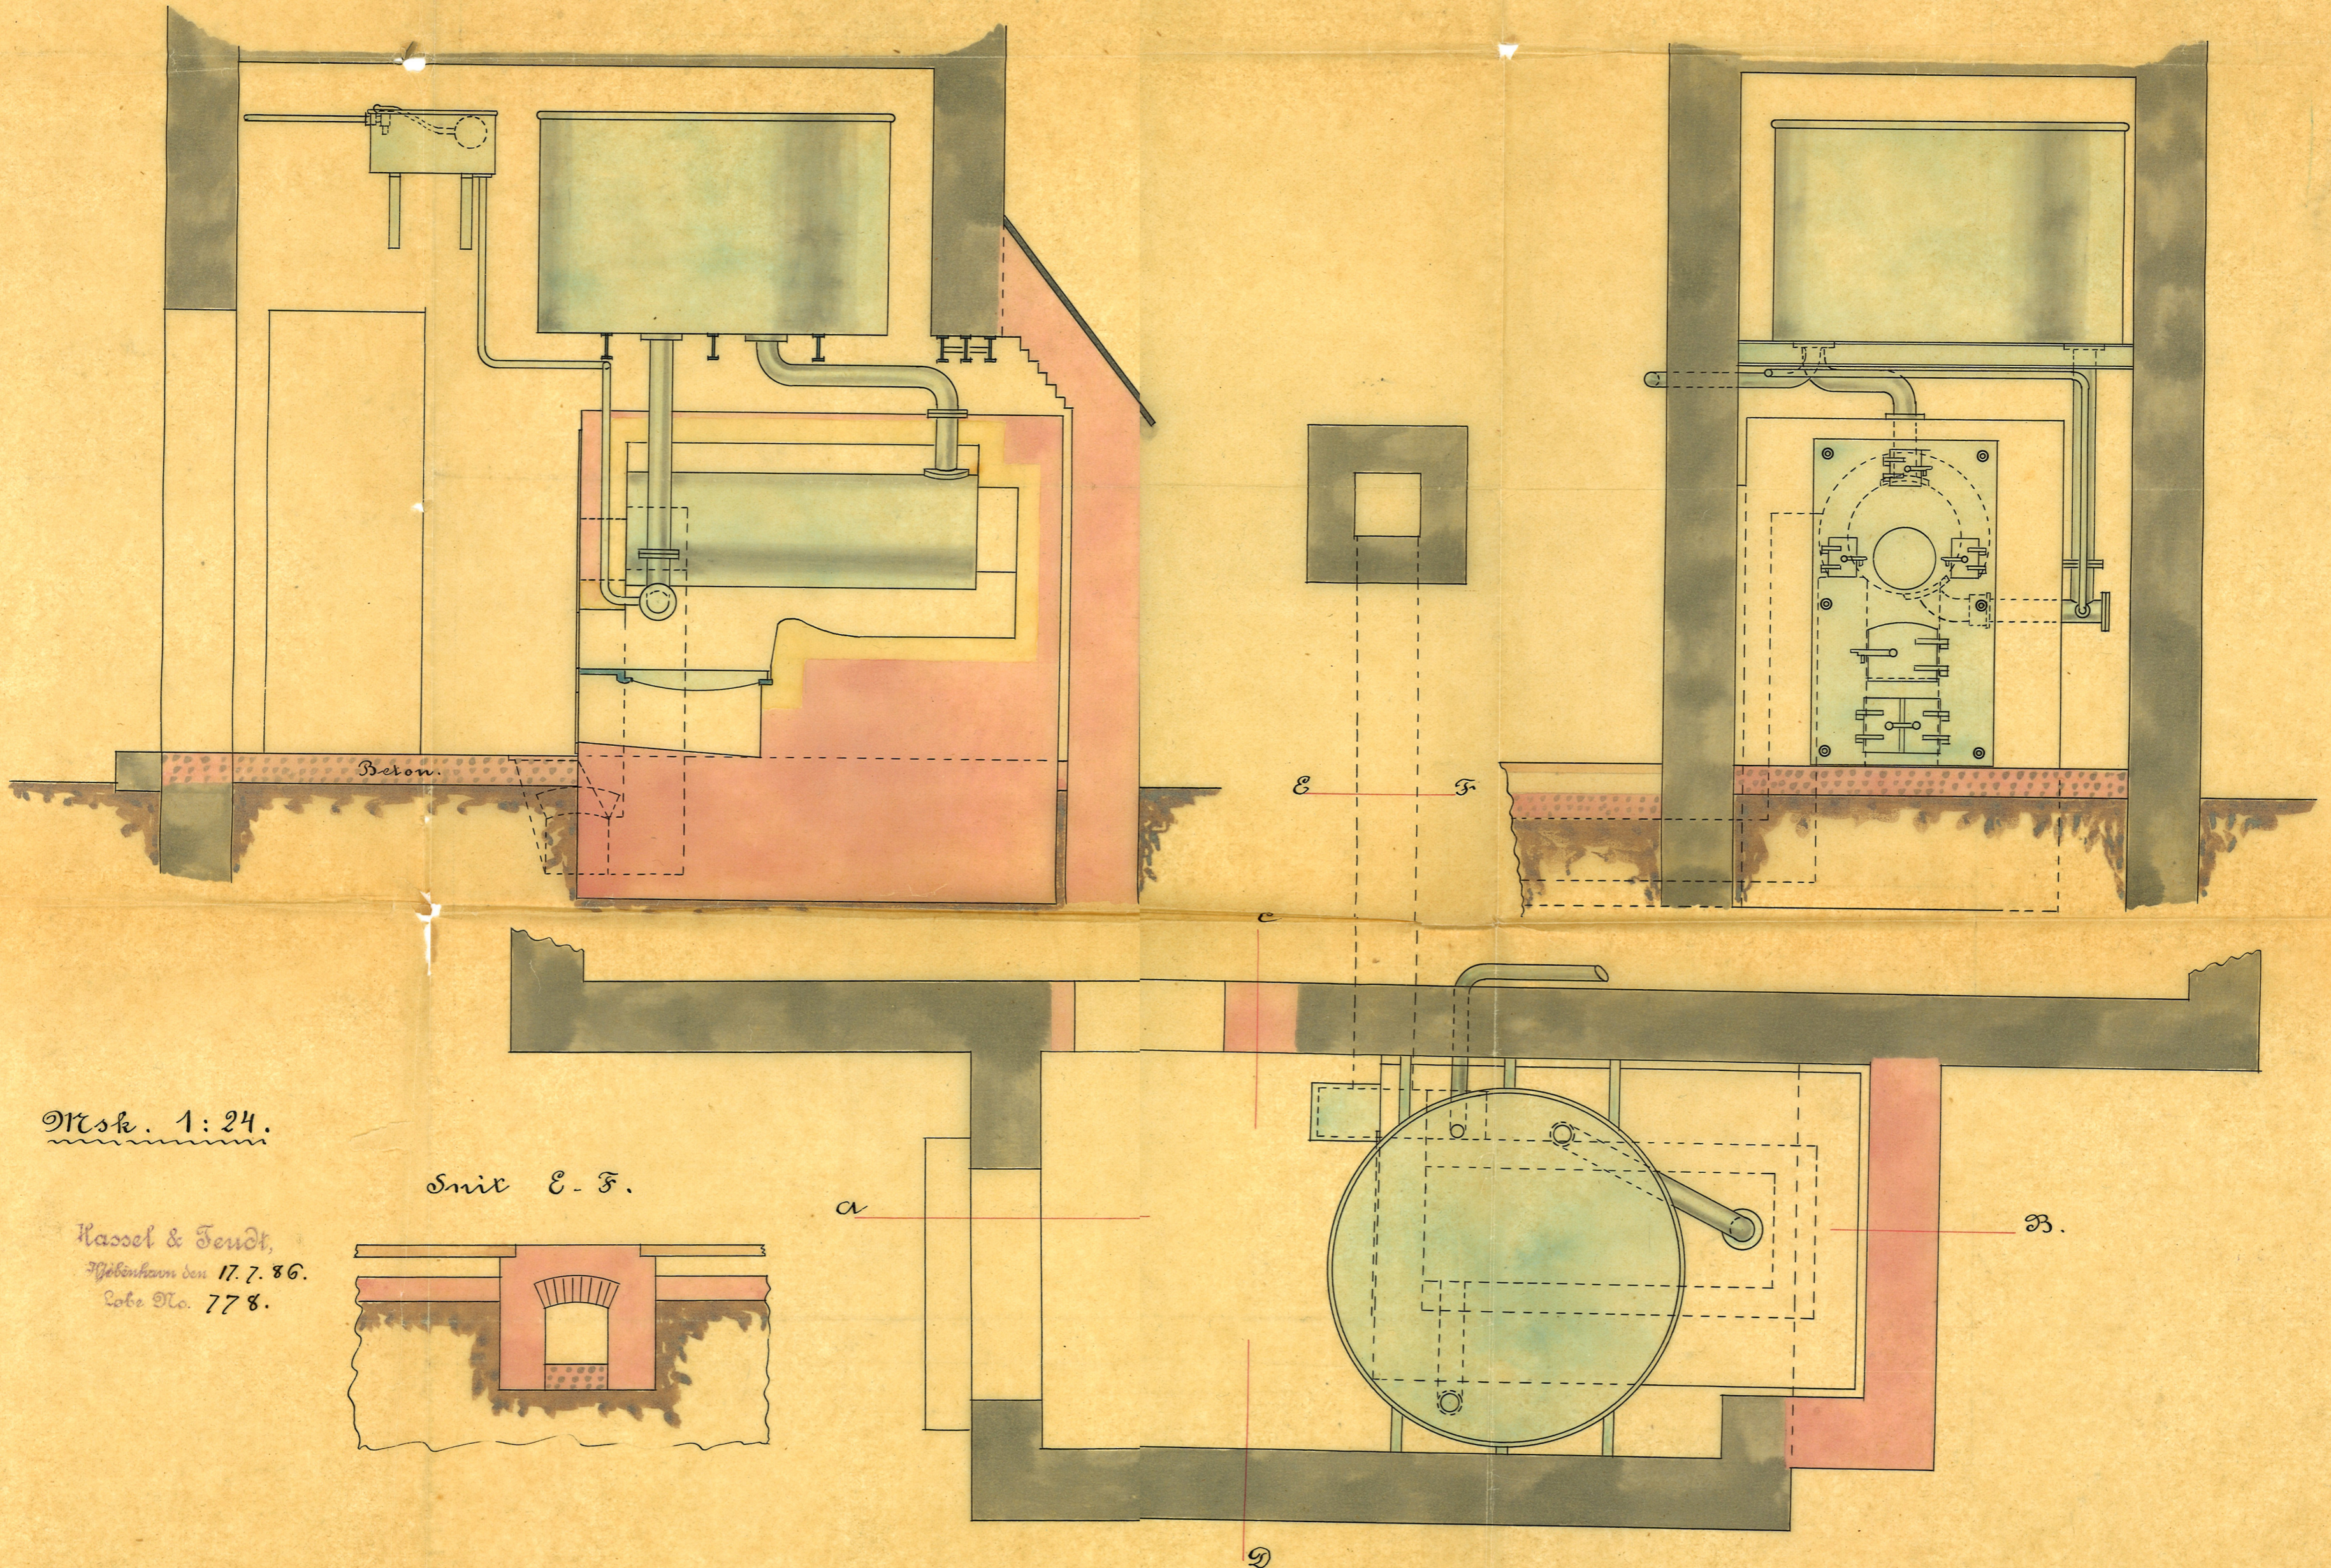

Msk. 1:24.

Snit e-f.

Kassel & Feudt,
Helsingør den 17. 7. 86.
Lobe No. 778.

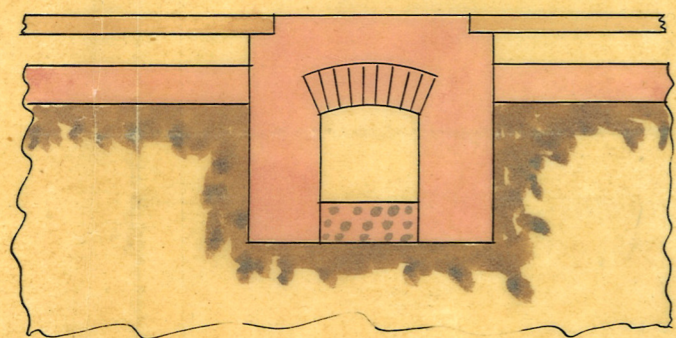


ad. 1424/86

Proj. Anlæg af Varmvandskjedler til Badene ved Aarhus Sindsyge

Snit a-B.

Snit C


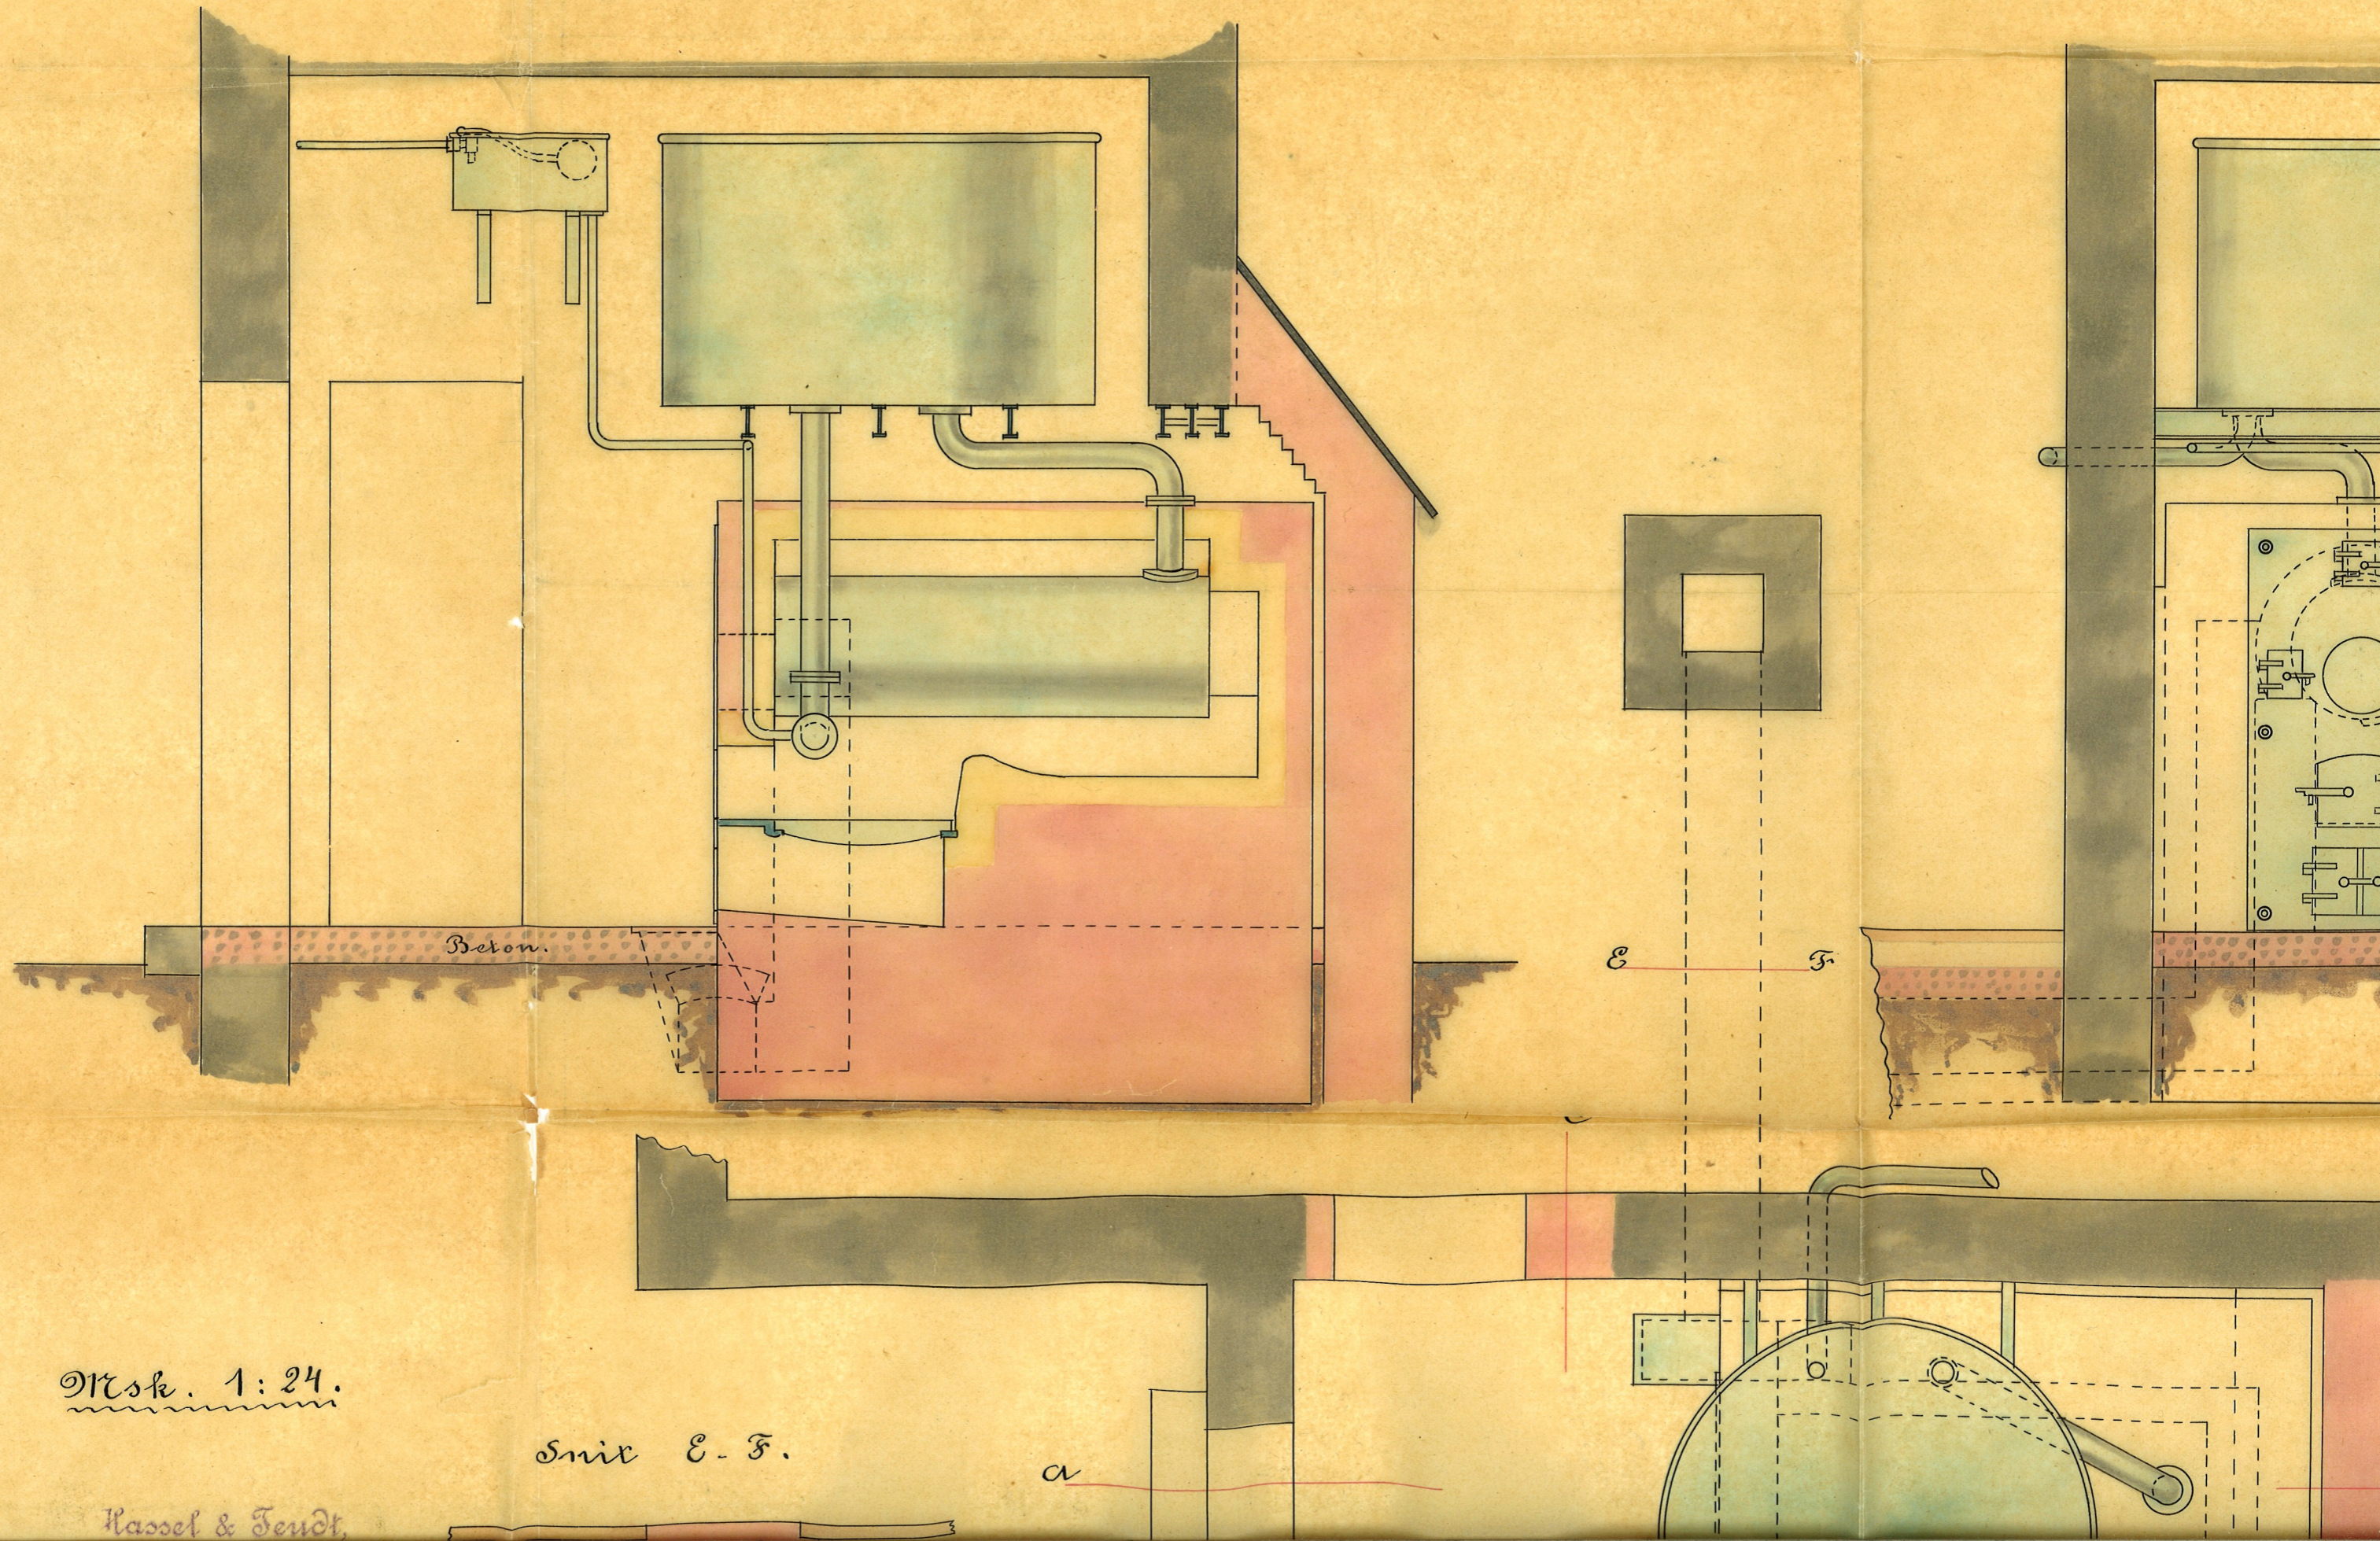


Msk. 1:24.

Snit E-F.

a

Kassel & Feudt.

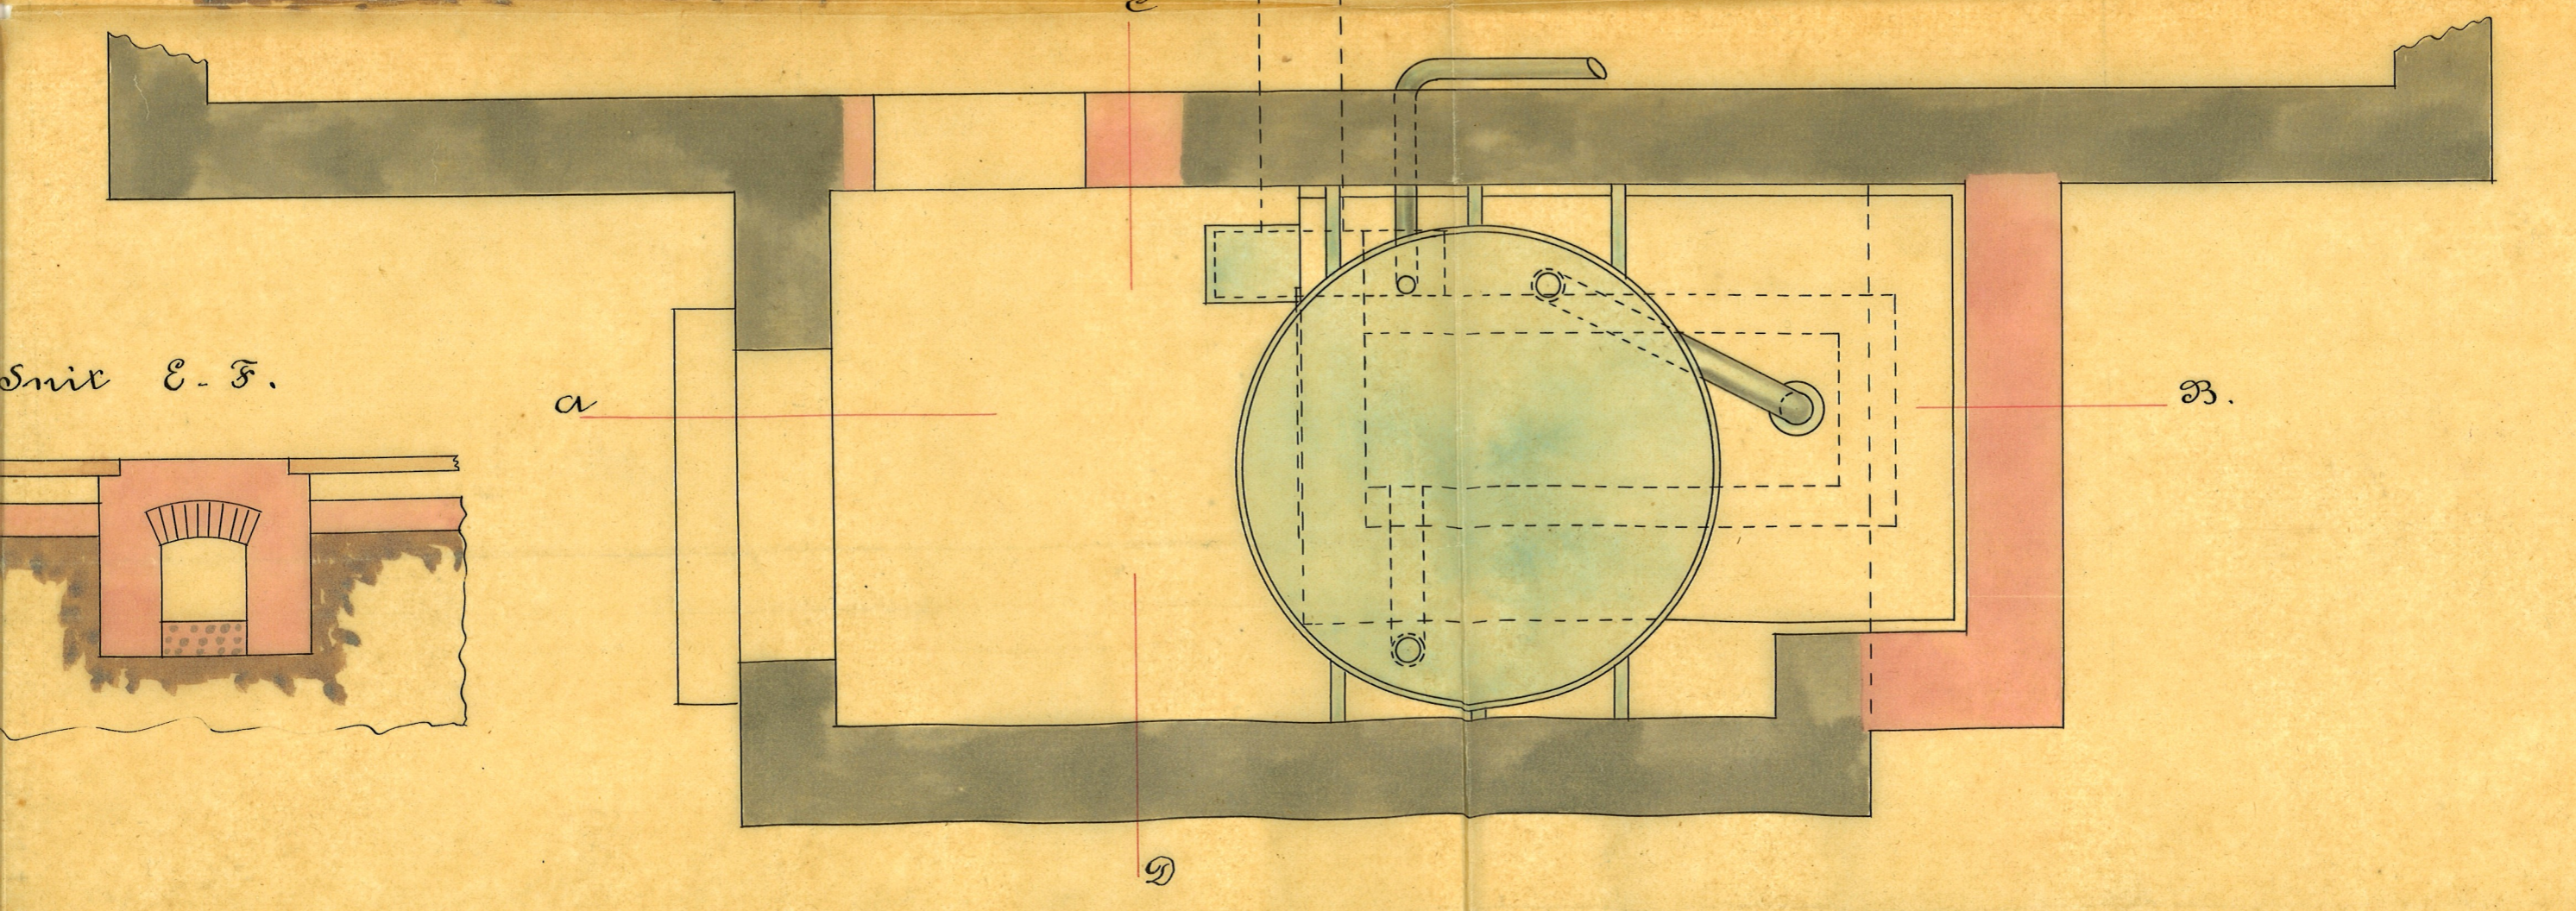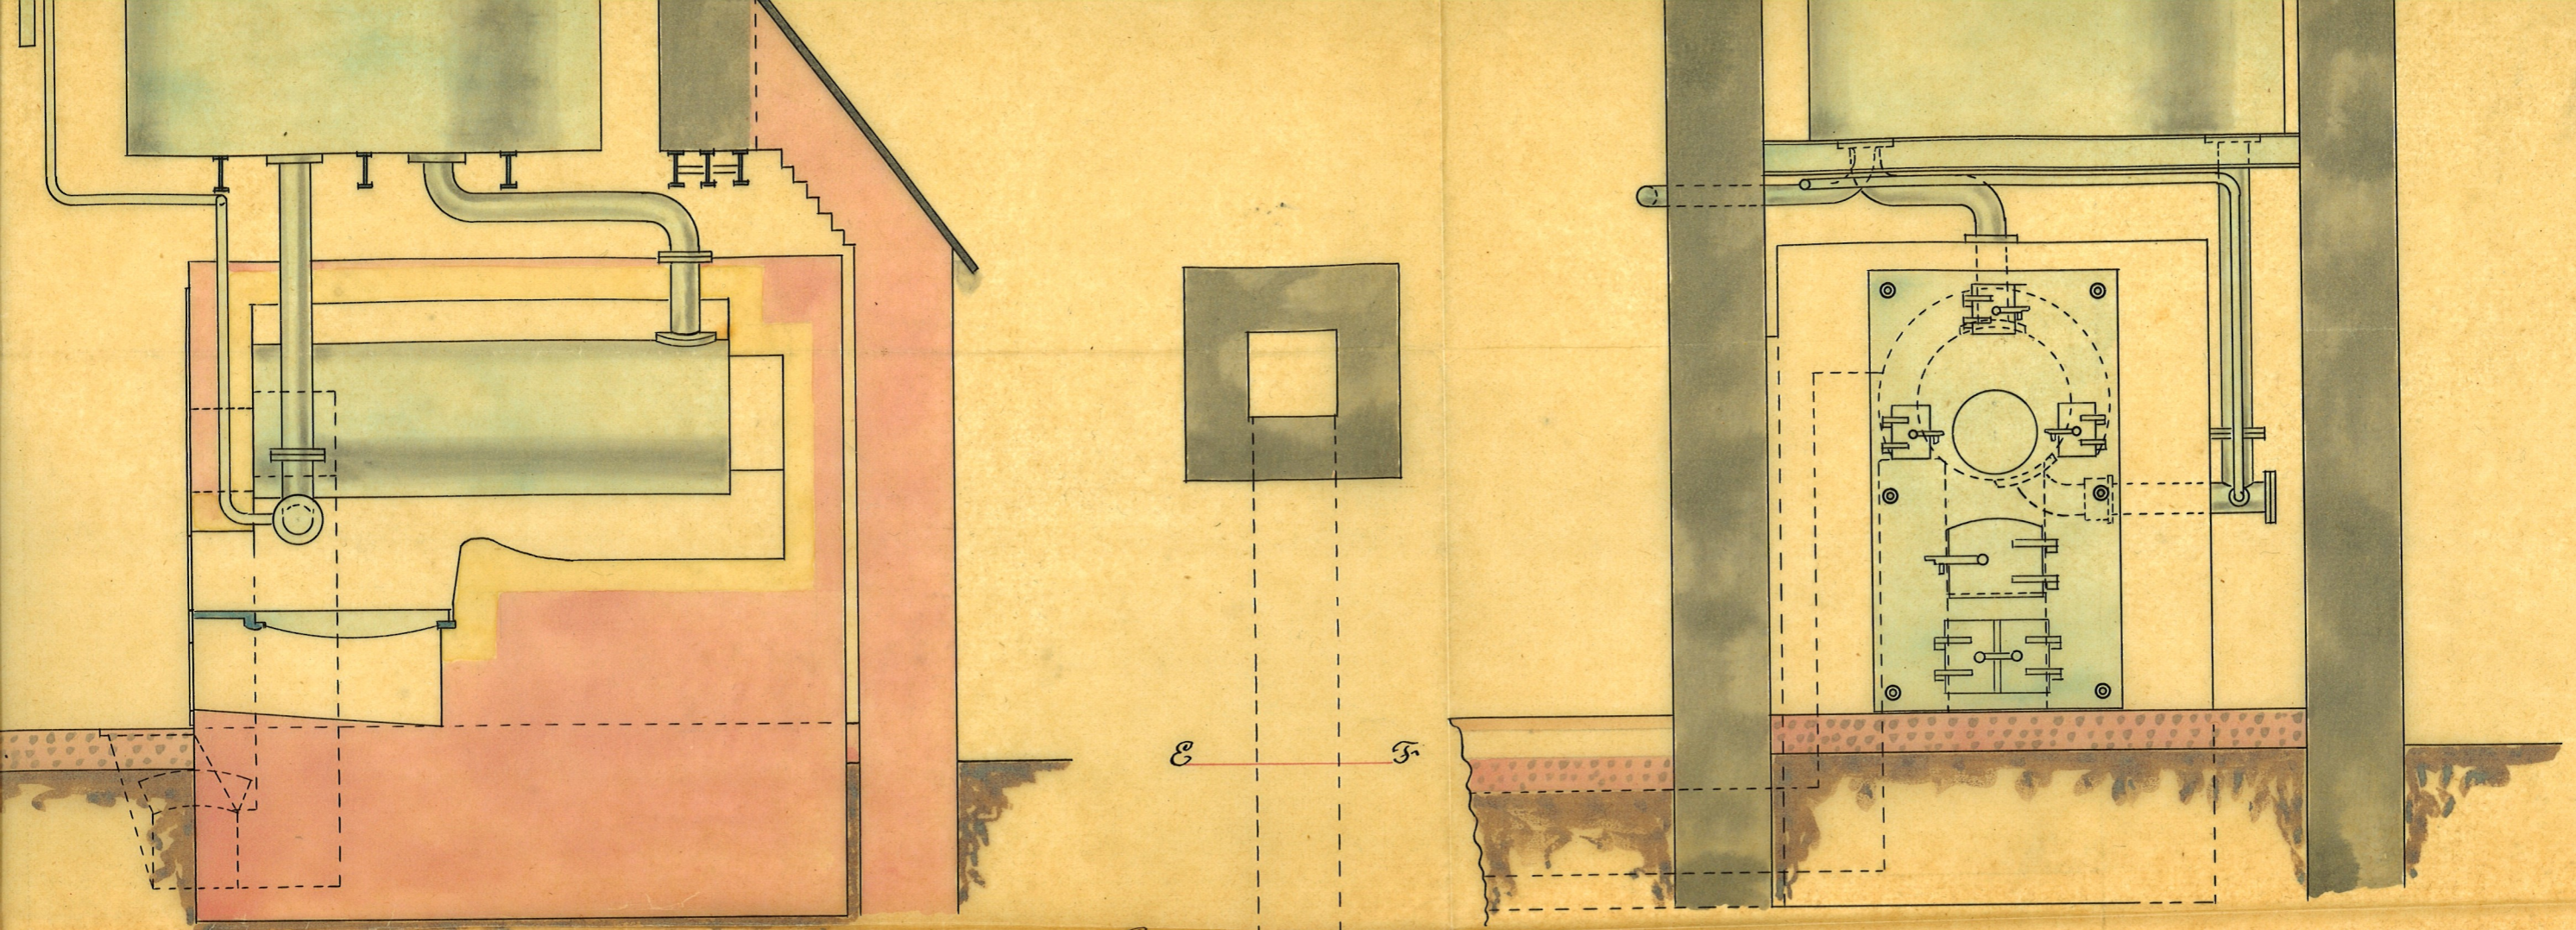

Snit E. F.